
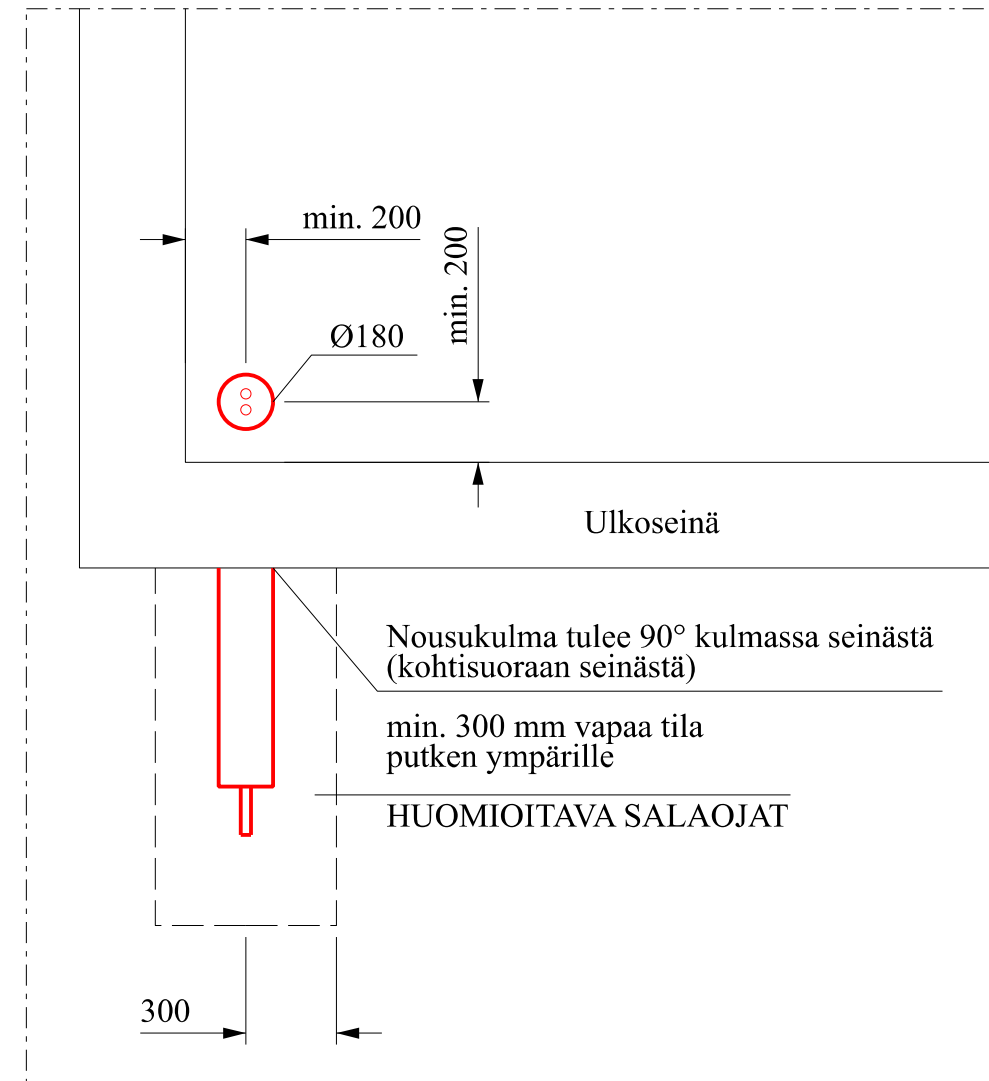


KAUKOLÄMMÖN NOUSUKULMAN ASENNUS

PERIAATEPIIRUSTUS

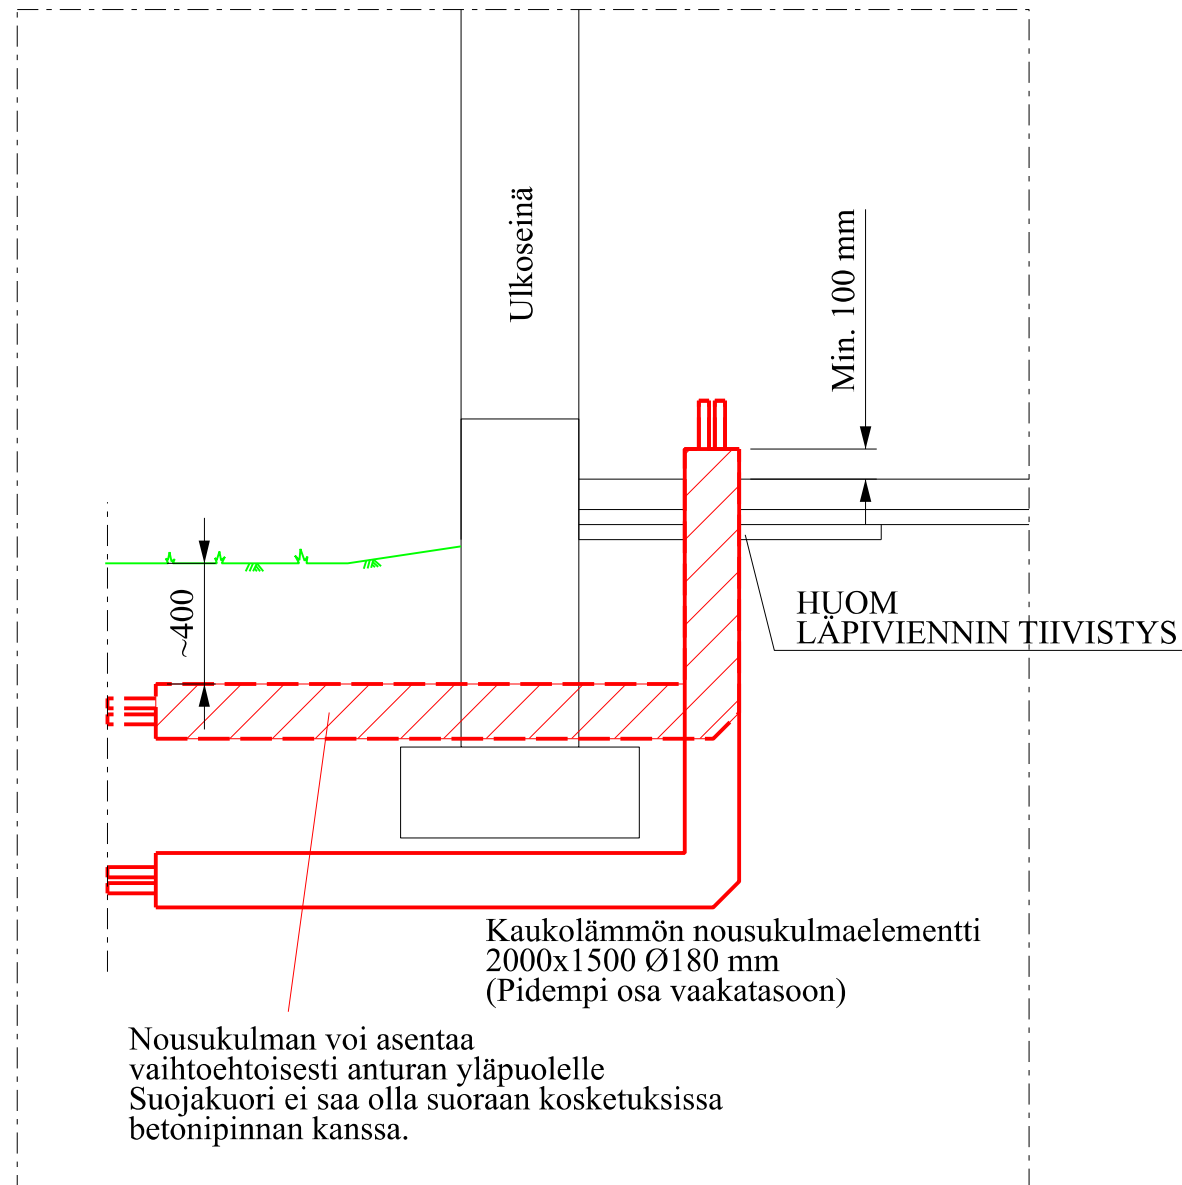

NOUSUKULMA ASENNETAAN LÄMMÖNJAKOHUONEEN ULKOSEINÄLLE

HUOMIOI suuremmissa kuin DN25 nousukulmissa asennusväli seinästä tulee olla suurempi kuin min 200 mm.

Perustuksien tai rakenteiden sisään EI TULE TEHDÄ LIITOKSIA.
-Hitsausseamat tehdään sokkelin ulkopuolella ja
lämmönjakohuoneen sisällä.